

## Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare;

beslutade den 1 december 2010.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver<sup>1</sup> följande med stöd av 25 § förordningen (2010:1075)<sup>2</sup> om brandfarliga och explosiva varor samt 30 a § förordningen (2008:245)<sup>3</sup> om kemiska produkter och biotekniska organismer.

**1 §** Denna förfatning innehåller regler om utförande, funktion och märkning av aerosolbehållare med större volym än 50 ml.

**2 §** I denna förfatning avses med

*ADR-S*

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:2) om transport av farligt gods på väg och i terräng, eller annan förfatning som trätt i dess ställe,

*aerosolbehållare*

behållare som inte kan återanvändas, är tillverkad av metall, glas eller plast, innehåller gas som komprimerats, kondenserats eller lösats under tryck, med eller utan vätska, pasta eller pulver, och som är försedd med en utlösningsanordning för att spruta ut innehållet som en suspension av fasta eller flytande partiklar i gas, som skum, pasta eller pulver eller i flytande tillstånd,

*utsläppande på marknaden*

att för första gången göra en enskild produkt tillgänglig på gemenskapsmarknaden för distribution eller användning, antingen mot betalning eller gratis.

<sup>1</sup> Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra förfatningar beträffande aerosolbehållare (EGT nr L 147, 9.6.1975, s. 40), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009 av den 11 mars 2009 (EGT nr L 87, 31.3.2009, s. 109).

<sup>2</sup> Förordningen senast ändrad 2010:1160.

<sup>3</sup> Förordningen senast ändrad 2010:1166.

**3 §** Aerosolbehållare som släpps ut på marknaden ska uppfylla de krav som följer av denna författning och dess bilaga. Aerosolbehållare som uppfyller dessa krav ska vara försedda med symbolen ”**3**” (omvänt epsilon).

**4 §** Utan att det påverkar krav som gäller enligt andra författningar ska varje aerosolbehållare vara försedd med följande uppgifter på svenska i lätt läsbar och varaktig skrift. På behållare som innehåller en volym om högst 150 ml kan uppgifterna anbringas på en vidfäst etikett.

- Namn och adress eller varumärke för den som släpper ut aerosolbehållaren på marknaden.
- Symbolen ”**3**” (omvänt epsilon).
- Märkning som gör det möjligt att identifiera varuparti.
- De uppgifter som anges i punkt 2.2—2.3 i bilagan.
- Nominell volym.

**5 §** När en aerosolbehållare innehåller brandfarliga beståndsdelar enligt definitionen i punkt 1.8 i bilagan utan att aerosolbehållaren kan anses som ”brandfarlig” eller ”extremt brandfarlig” enligt kriteriet i punkt 1.9 i bilagan, ska mängden brandfarligt innehåll i aerosolbehållaren tydligt anges på etiketten i form av följande lätt läsbara och varaktiga text: ”X viktprocent av innehållet är brandfarligt”.

**6 §** Märkning eller påskrift som kan förväxlas med symbolen ”**3**” (omvänt epsilon) får inte användas på aerosolbehållare.

---

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

HELENA LINDBERG

Ben Bock  
(Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

## **1 DEFINITIONER**

### **1.1 Tryck**

Med tryck avses inre tryck uttryckt i bar (relativt atmosfärstrycket).

### **1.2 Provtryck**

Med provtryck avses det tryck som en ofyllt aerosolbehållare kan utsättas för i 25 sekunder utan att något läckage uppstår eller, för metall- eller plastbehållare, någon synlig eller permanent formförändring orsakas, förutom sådan som anges i 6.1.1.2.

### **1.3 Sprängtryck**

Med sprängtryck avses det längsta tryck vid vilket aerosolbehållaren brister eller sprängs.

### **1.4 Behållarens totala volym**

Med behållarens totala volym avses en öppen behållares volym i milliliter upp till brädden.

### **1.5 Nominell volym**

Med nominell volym avses en fyllt och förslutet behållares volym i milliliter.

### **1.6 Vätskefasvolym**

Med vätskefasvolym avses volymen av icke gasformiga faser i en fyllt och förslutet aerosolbehållare.

### **1.7 Provningsförhållanden**

Med provningsförhållanden avses värdena för prov- och sprängtryck som utvecklas hydrauliskt vid 20 °C ( $\pm 5$  °C).

### **1.8 Brandfarligt innehåll**

Innehållet i aerosoler ska anses brandfarligt om det innehåller en komponent som klassificeras som brandfarlig enligt följande.

- a) Med *brandfarlig vätska* avses i denna författning en vätska som har en flampunkt som inte överstiger 93 °C.

- b) Med *brandfarligt fast ämne* avses fasta ämnen (eller blandningar) som är lättbrännbara eller som kan förorsaka eller bidra till brand genom friktion. Lätterbrännbara fasta ämnen är pulverformiga, korniga eller pastaartade ämnen eller blandningar, som är farliga om de lätt kan antändas genom en kortvarig kontakt med en tändkälla, t.ex. en brinnande tändsticka, och lågan snabbt sprider sig.
- c) Med *brandfarlig gas* avses en gas eller gasblandning som kan antändas i luft vid 20 °C och normaltrycket 101,3 kPa (1,013 bar).

Denna definition omfattar inte pyrofora, självupphettande eller vattenreaktiva ämnen och blandningar, eftersom dessa aldrig ska användas i innehållet i aerosoler.

### **1.9 Brandfarliga aerosoler**

I denna författnings anses en aerosol som ”icke brandfarlig”, ”brandfarlig” eller ”extremt brandfarlig” beroende på dess kemiska förbränningvärmehet och innehåll av brandfarliga beståndsdelar i enlighet med följande.

- a) Aerosolen klassificeras som ”extremt brandfarlig” om den innehåller minst 85 % brandfarliga beståndsdelar och det kemiska förbränningvärmeheten är minst 30 kJ/g.
- b) Aerosolen klassificeras som ”icke brandfarlig” om den innehåller högst 1 % brandfarliga beståndsdelar och det kemiska förbränningvärmeheten är mindre än 20 kJ/g.
- c) Alla andra aerosoler ska omfattas av följande klassificeringsförfarande för brandfarlighet eller klassificeras som ”extremt brandfarliga”. Provningen av antändningsavstånd, provningen i ett slutet utrymme och antändlighetsprovet för aerosoler som avges i form av skum ska uppfylla kraven i punkt 6.3.

#### *1.9.1 Brandfarliga aerosoler i sprejform*

När det gäller aerosoler i sprejform, ska klassificeringen göras med hänsyn till det kemiska förbränningvärmeheten och på grundval av resultaten av provningen av antändningsavståndet enligt följande.

- a) Om det kemiska förbränningvärmeheten är mindre än 20 kJ/g:
  - i) Aerosolen klassificeras som ”brandfarlig” om den antänds på ett avstånd av minst 15 cm men mindre än 75 cm.
  - ii) Aerosolen klassificeras som ”extremt brandfarlig” om den antänds på ett avstånd av minst 75 cm.

- iii) Om aerosolen inte antänts i provningen av antändningsavståndet, ska en provning i ett slutet utrymme utföras och i detta fall ska aerosolen klassificeras som ”brandfarlig” om den beräknade antändningstiden är högst  $300\text{ s/m}^3$  eller den nedre brännbarhetsgränsen är högst  $300\text{ g/m}^3$ ; aerosolen ska annars klassificeras som ”icke brandfarlig”.
- b) Om det kemiska förbränningvärmefaktorn är på minst  $20\text{ kJ/g}$ , ska aerosolen klassificeras som ”extremt brandfarlig” om den antänts på ett avstånd av minst  $75\text{ cm}$ ; aerosolen ska annars klassificeras som ”brandfarlig”.

#### **1.9.2           Brandfarliga aerosoler som avges i form av skum**

När det gäller aerosoler som avges i form av skum, ska klassificeringen göras på grundval av resultaten av antändlighetsprov av aerosoler som avges i form av skum.

- a) Aerosolprodukten ska klassificeras som ”extremt brandfarlig” om
  - i) flamhöjden är minst  $20\text{ cm}$  och lågans varaktighet är minst  $2\text{ sekunder}$ ,
  - eller
  - ii) flamhöjden är minst  $4\text{ cm}$  och lågans varaktighet är minst  $7\text{ sekunder}$ .
- b) Den aerosolprodukt som inte uppfyller kriterierna i a ska klassificeras som ”brandfarlig” om flamhöjden är minst  $4\text{ cm}$  och lågans varaktighet är minst  $2\text{ sekunder}$ .

#### **1.10           Kemiskt förbränningvärmefaktor**

Det kemiska förbränningvärmefaktorn  $\Delta H_c$  ska fastställas med hjälp av

- a) erkända tekniska regler som till exempel beskrivs i standarder som ASTM D 240, ISO 13943 86.1–86.3 och NFPA 30B eller som återfinns i den etablerade vetenskapliga litteraturen,
- eller
- b) genom tillämpning av följande beräkningsmetod.

Det kemiska förbränningvärmefaktorn ( $\Delta H_c$ ) i  $\text{kJ/g}$  kan beräknas som produkten av det teoretiska förbränningvärmefaktorn ( $\Delta H_{\text{comb}}$ ) och förbränningverkningsgraden, som i regel är högst 1,0 (typisk förbränningverkningsgrad är 0,95 eller 95 %).

För en sammansatt aerosolberedning är det kemiska förbränningvärmets summan av det viktade förbränningvärmets för de enskilda beståndsdelarna enligt formeln

$$\Delta H_e = \sum_i^n [w_i \% \cdot \Delta H_{c(i)}]$$

där:

$\Delta H_c$  = Kemiskt förbränningvärmes för produkten (kJ/g).

$w_i \%$  = Massandel av beståndsdelen "i" i produkten.

$\Delta H_{c(i)}$  = Specifikt förbränningvärmes (kJ/g) för beståndsdelen "i" i produkten.

Den som släpper ut aerosolbehållaren på marknaden ska beskriva den metod som används för att bestämma det kemiska förbränningvärmets i ett dokument som finns att tillgå på ett av de officiella gemenskapsspråken på den adress som anges på etiketten enligt 4 § första strecksatsen, om det kemiska förbränningvärmets används som parameter för att bestämma antändligheten för aerosoler enligt bestämmelserna i denna författnings.

## **2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER**

Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i bilagan om brandfarlighet och risk till följd av det inre trycket, ska den som släpper ut aerosolbehållare på marknaden utreda riskerna hos de aerosolbehållare som ska släppas ut. Vid behov ska utredningen omfatta en bedömning av riskerna med inandning av den sprej som sprutas ut ur aerosolbehållaren. Riskerna ska bedömas utifrån normala och rimligen förutsebara användningsförhållanden med hänsyn tagen till dropparnas storlek och fördelning i kombination med innehållets fysikaliska och kemiska egenskaper.

Den som släpper ut aerosolbehållare på marknaden ska utforma, konstruera och prova aerosolbehållaren och vid behov utarbeta särskilda anvisningar för användningen med utgångspunkt i utredningen.

### **2.1 Konstruktion och utrustning**

2.1.1 En fylld aerosolbehållare ska vid normal användning och lagring motsvara kraven i denna bilaga.

2.1.2 Ventilen ska möjliggöra att aerosolbehållaren hålls praktiskt taget hermetiskt tillsluten under normala lagrings- och

transportförhållanden; den ska vara skyddad, till exempel med hjälp av skyddshuv, mot varje oavsiktlig öppning och mot skador.

2.1.3 Det får inte finnas någon risk att aerosolbehållarens mekaniska hållfasthetsegenskaper försämras genom påverkan av de ämnen som lagras i den, inte ens under lång lagringstid.

## **2.2 Märkning**

Utöver vad som föreskrivs i andra författningsar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och beredningar, särskilt i fråga om faror för människors hälsa och för miljön, ska varje aerosolbehållare vara lätt läsbart och varaktigt märkt med följande uppgifter.

- a) Oberoende av innehåll: ”Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över + 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.”
- b) Om aerosolen klassificeras som ”brandfarlig” eller ”extremt brandfarlig” enligt kriterierna i punkt 1.9.
  - Farosymbolen flamma i enlighet med förlagan i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter.
  - Beteckningen ”Brandfarligt” eller ”Extremt brandfarligt” beroende på om aerosolen har klassifierats som ”brandfarlig” eller ”extremt brandfarlig”.

## **2.3 Särskilda anvisningar för användningen**

Utöver vad som föreskrivs i författningsar om klassificering, märkning och förpackning av farliga ämnen och blandningar, särskilt i fråga om faror för människors hälsa och för miljön, ska varje aerosolbehållare vara lätt läsbart och varaktigt märkt med följande uppgifter.

- a) Oavsett innehållet, alla extra försiktighetsåtgärder som uppmärksammar konsumenterna på de särskilda farorna med produkten. Om aerosolbehållaren åtföljs av särskilda bruksanvisningar ska dessa också innehålla sådana försiktighetsåtgärder.
- b) Om aerosolen klassificeras som ”brandfarlig” eller ”extremt brandfarlig” enligt kriterierna i punkt 1.9, följande varningstexter.
  - Skyddsfras S2 ”Förvaras oåtkomligt för barn”, enligt Kapitel 9 i Bilaga 3 till KIFS 2005:7.
  - Skyddsfras S16 ”Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden”, enligt Kapitel 9 i Bilaga 3 till KIFS 2005:7.

- ”Spreja inte mot öppen låga eller glödande material”.

## **2.4 Vätskefasvolym**

Volymen i vätskefasen får vid 50 °C inte överstiga 90 % av nominella volymen.

# **3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR AEROSOL-BEHÅLLARE AV METALL**

## **3.1 Volym**

Den totala volymen hos dessa behållare får inte överstiga 1000 ml.

### *3.1.1 Provtryck för behållaren*

- a) För behållare som fylls vid ett tryck som är lägre än 6,7 bar vid 50 °C ska provtrycket vara minst 10 bar.
- b) För behållare som fylls vid 6,7 bar eller högre tryck vid 50 °C ska provtrycket vara 50 % högre än det inre trycket vid 50 °C.

### *3.1.2 Fyllning*

Trycket i aerosolbehållaren får vid 50 °C inte överstiga 12 bar. Om aerosolen emellertid inte innehåller en gas eller gasblandning som kan antändas när de blandas i luft vid 20 °C och normaltrycket 1,013 bar, ska högsta tillåtna tryck vid 50 °C vara 13,2 bar.

# **4 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR AEROSOL-BEHÅLLARE AV GLAS**

## **4.1 Behållare med skyddshölje**

Behållare av denna typ får fyllas med komprimerad, kondenserad eller löst gas.

### *4.1.1 Volym*

Dessa behållares totala volym får inte överstiga 220 ml.

### *4.1.2 Skyddshölje*

Skyddshöljet ska vara av plast eller annat lämpligt material som förhindrar spridning av glassplitter, om behållaren skadas vid olyckshändelse; det ska

förhindra att glassplitter sprids om aerosolbehållaren vid en temperatur av 20 °C släpps mot ett betonggolv från en höjd av 1,8 m.

**4.1.3 Provtryck för behållaren**

- a) Behållare som ska fyllas med komprimerad eller löst gas ska motstå ett provtryck av minst 12 bar.
- b) Behållare som ska fyllas med kondenserad gas ska motstå ett provtryck av minst 10 bar.

**4.1.4 Fyllning**

- a) Aerosolbehållare som är fylda med komprimerad gas behöver inte kunna motstå högre tryck än 9 bar vid 50 °C.
- b) Aerosolbehållare som är fylda med löst gas behöver inte kunna motstå högre tryck än 8 bar vid 50 °C.
- c) Aerosolbehållare som innehåller kondenserad gas eller blandningar med kondenserad gas behöver inte motstå högre tryck vid 20 °C än vad som framgår av följande tabell:

Total volym	Viktprocent kondenserad gas i blandningen som helhet		
	20 %	50 %	80 %
50 till 80 ml	3,5 bar	2,8 bar	2,5 bar
< 80 till 160 ml	3,2 bar	2,5 bar	2,2 bar
< 160 till 220 ml	2,8 bar	2,1 bar	1,8 bar

Tabellen visar de tillåtna tryckvärdena vid 20 °C vid olika procentmängder gas.

Tryckvärdet för procentmängder gas som inte finns upptagna i tabellen ska extrapoleras.

**4.2 Glasbehållare utan skyddshölje**

Aerosolbehållare av glas utan skyddshölje får endast fyllas med kondenserade eller lösta gaser.

**4.2.1 Volym**

Sådana behållares totala volym får inte överstiga 150 ml.

**4.2.2 Provtryck för behållaren**

Provtrycket för behållaren ska vara minst 12 bar.

**4.2.3 Fyllning**

- a) Aerosolbehållare fylda med löst gas behöver inte motstå högre tryck än 8 bar vid 50 °C.
- b) Aerosolbehållare som innehåller kondenserad gas behöver vid 20 °C inte motstå högre tryck än vad som framgår av följande tabell:

Total volym	Viktprocent kondenserad gas i blandningen som helhet		
	20 %	50 %	80 %
50 till 70 ml	1,5 bar	1,5 bar	1,25 bar
< 70 till 150 ml	1,5 bar	1,5 bar	1 bar

Tabellen visar de tillåtna tryckvärdena vid 20 °C vid olika procentmängder gas.

Tryckvärden för procentmängder gas som inte finns upptagna i tabellen ska extrapoleras.

**5 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR AEROSOL-BEHÅLLARE AV PLAST**

**5.1** Aerosolbehållare av plast som kan bilda splitter vid sprängning ska behandlas som aerosolbehållare av glas utan skyddshölje.

**5.2** Aerosolbehållare av plast som inte kan bilda splitter vid sprängning ska behandlas som aerosolbehållare av glas med skyddshölje.

**6 PROVNING**

**6.1 Provningskrav som den ansvarige för saluföringen ska garantera uppfylls**

**6.1.1 Hydraulisk provning av ofyllda behållare**

**6.1.1.1** Aerosolbehållare av metall, glas eller plast ska kunna motstå ett hydrauliskt tryckprov enligt 3.1.1, 4.1.3 och 4.2.2.

6.1.1.2 Behållare av metall som uppvisar asymmetrisk eller betydande formförändring eller liknande fel ska kasseras. En lättare symmetrisk formförändring av botten eller överdelen ska tillåtas förutsatt att behållaren klarar sprängprovet.

**6.1.2 Sprängprov för ofyllda metallbehållare**

Den ansvarige för saluföringen ska garantera att sprängtrycket är minst 20 % högre än fastställt provtryck.

**6.1.3 Fallprov för glasbehållare med skyddshölje**

Tillverkaren ska garantera att behållarna motsvarar provningskraven i punkt 4.1.2.

**6.1.4 Slutlig kontroll av fylda aerosolbehållare**

6.1.4.1 Aerosolbehållarna ska utsättas för en av följande slutliga provningsmetoder.

a) Provning i varmt vattenbad

Varje fyld aerosolbehållare ska nedsänkas i ett varmt vattenbad.

i) Vattnets temperatur och provtiden ska vara sådana att det inre trycket i behållaren är lika med det som dess innehåll utövar vid en konstant temperatur av 50 °C.

ii) Varje aerosolbehållare som uppvisar en synlig permanent formförändring eller ett läckage ska kasseras.

b) Slutliga provningsmetoder i värme

Andra metoder för uppvärmning av aerosolbehållarnas innehåll kan användas om det går att garantera att trycket och temperaturen i varje fyld aerosolbehållare uppnår de värden som krävs för provningen i varmt vattenbad och formförändringar och läckage kan upptäckas med samma precision som när det varma vattenbadet används.

c) Slutliga provningsmetoder i kyla

En alternativ slutlig provningsmetod i kyla får användas om den överensstämmer med ADR-S om alternativ till varmt vattenbad för aerosolbehållare.

6.1.4.2 För aerosolbehållare vars innehåll genomgår en fysisk eller kemisk omvandling som ändrar tryckegenskaperna efter påfyllning och före första användningen, bör de slutliga provningsmetoderna i kyla tillämpas enligt punkt 6.1.4.1 c.

6.1.4.3 Följande gäller för provningsmetoderna enligt punkterna  
6.1.4.1 b och 6.1.4.1 c.

- a) Provningsmetoderna ska ha godkänts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
- b) Den som släpper ut aerosolbehållarna på marknaden ska ansöka om godkännande hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ansökan ska åtföljas av tekniska upplysningar som beskriver metoden.
- c) Den som släpper ut aerosolbehållarna på marknaden ska i övervakningssyfte förvara Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps godkännande, de tekniska upplysningarna som beskriver metoden och eventuella kontrollrapporter på den adress som anges på etiketten enligt 4 § första strecksatsen.
- d) De tekniska upplysningarna ska vara utarbetade på ett av de officiella gemenskapsspråken eller finnas tillgängliga i form av en bestyrkt kopia.

## **6.2 Exempel på provningar som kan genomföras vid medlemsstaternas kontroll**

### *6.2.1 Provning av ofyllda behållare*

Provtrycket anbringas under 25 sekunder på fem behållare som valts slumpvis ur ett enhetligt parti av 2500 ofyllda behållare, dvs. sådana som tillverkats av samma material vid samma kontinuerliga tillverkningsprocess, eller ur ett parti som motsvarar en timmes produktion.

Om någon av dessa behållare inte består provet, väljs ytterligare tio behållare slumpvis ur samma parti och genomgår samma provning.

Om någon av dessa aerosolbehållare inte klarar provet är hela partiet olämpligt för användning.

### *6.2.2 Provning av fyllda aerosolbehållare*

Kontroll av luft- och vattentäthet utförs genom att ett representativt urval fyllda aerosolbehållare nedsänks i vattenbad. Vattnets temperatur och provtiden ska möjliggöra att innehållet i aerosolbehållaren når en konstant temperatur av 50 °C under den tid som erfordras för att försäkra sig om att inte någon sprängning eller något brott uppstår.

Varje parti aerosolbehållare som inte klarar proven ska anses olämpligt för användning.

**6.3 Provning av aerosolers brandfarlighet**

**6.3.1 Provning av antändningsavstånd för aerosoler i form av sprej**

**6.3.1.1 Inledning**

6.3.1.1.1 Denna provningsstandard beskriver metoden för bestämning av antändningsavståndet för en aerosolsprej så att den därmed sammanhängande antändningsrisken kan bedömas. Aerosolen sprejas mot en antändningskälla i intervaller om 15 cm i syfte att observera om sprejen antänds och fortsätter brinna. Lågan ska vara stabil under minst 5 sekunder för att antändning och bestående förbränning ska anses föreligga. Antändningskällan definieras som en gasbrännare med en blå ickelysande låga med en höjd på 4–5 cm.

6.3.1.1.2 Denna provning används för aerosolprodukter med en räckvidd på minst 15 cm. Aerosolprodukter med en räckvidd på högst 15 cm, t.ex. produkter som avges i form av skum, mousse, gel eller kräm eller som är utrustade med en doseringsventil omfattas inte av denna provning. Aerosolprodukter som avger skum, mousse, gel eller kräm ska provas enligt antändlighetsprovet.

**6.3.1.2 Apparatur och reagens**

**6.3.1.2.1 Följande apparatur behövs:**

Vattenbad som hålls vid 20 °C	med en noggrannhet på $\pm 1$ °C
Kalibrerad laboratorievåg	med en noggrannhet på $\pm 0,1$ g
Kronometer (stoppur)	med en noggrannhet på $\pm 0,2$ s
Graderad linjal, stativ och klämma	graderad i cm
Gasbrännare med stativ och klämma	
Termometer	med en noggrannhet på $\pm 1$ °C
Hygrometer	med en noggrannhet på $\pm 5$ %
Manometer	med en noggrannhet på $\pm 0,1$ bar

**6.3.1.3 Förfarande**

**6.3.1.3.1 Allmänna krav**

6.3.1.3.1.1 Före provningen ska varje aerosolbehållare konditioneras och sedan förberedas genom att den töms i ca 1 sekund. Syftet med detta är att avlägsna främmande material från stigröret.

6.3.1.3.1.2. Följ bruksanvisningen noga. Kontrollera särskilt om behållaren ska användas upprättstående eller uppochnedvänt. Om behållaren behöver skakas, ska detta göras omedelbart före provningen.

6.3.1.3.1.3. Provningen ska utföras i ett dragfritt utrymme som kan ventileras, vid en kontrollerad temperatur på  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  och en relativ luftfuktighet på 30–80 %.

6.3.1.3.1.4. Varje aerosolbehållare ska provas

- a) enligt hela förfarandet när den är full, med gasbrännaren på 15–90 cm avstånd från aerosolbehållarens munstycke, och
- b) en gång då innehållet endast uppgår till 10–12 % (viktprocent) av angivet innehåll, antingen på 15 cm avstånd från munstycket när sprejen från en full behållare inte antänds alls eller på sprejens antändningsavstånd vid full behållare plus 15 cm.

6.3.1.3.1.5. Under provningen ska behållaren hållas i det läge som anges i bruksanvisningen. Antändningskällan ska placeras i enlighet med detta.


6.3.1.3.1.6. Följande förfarande kräver att sprejen testas i intervaller om 15 cm på 15–90 cm avstånd mellan lågan från gasbrännaren och aerosolbehållarens munstycke. Bäst är att börja på 60 cm avstånd mellan gaslåga och munstycke. Avståndet mellan gaslågan och munstycket ska ökas med 15 cm om sprejen antänds på 60 cm avstånd. Avståndet ska minskas med 15 cm om sprejen inte antänds på 60 cm avstånd mellan gaslåga och munstycke. Syftet med detta förfarande är att fastställa det maximala avståndet mellan munstycke och gaslåga när sprejen fortsätter att brinna eller att fastställa att produkten inte antänds på 15 cm avstånd mellan gaslåga och munstycke.

6.3.1.3.2 Provningsförfarande

- a) Minst tre fulla aerosolbehållare per produkt ska konditioneras till  $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  med minst 95 % av behållaren nedsänkt i vattnet under minst 30 minuter före varje provning (om behållaren sänks ned helt, räcker det med 30 minuters konditionering).
- b) ”Allmänna krav” ska vara uppfyllda. Registrera temperatur och relativ luftfuktighet i utrymmet.
- c) Väg en aerosolbehållare och notera massan.
- d) Bestäm det inre trycket och tömningshastigheten vid  $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  (för att eliminera defekta eller bara delvis fyllda aerosolbehållare).
- e) Ställ gasbrännaren på en flat horisontell yta eller fixera brännaren vid ett stöd med hjälp av en klämma.

- f) Tänd gasbrännaren; lågan ska vara blå och ca 4–5 cm hög.
- g) Placera munstycket på rätt avstånd från lågan. Behållaren ska provas i det läge den är avsedd att användas i, dvs. upprättstående eller uppochnedvänt.
- h) Se till att munstycket och lågan är på samma höjd och att munstycket är riktat mot och i nivå med lågan (se figur 6.3.1.1). Sprejen ska avges genom den övre halvan av lågan.

*Figur 6.3.1.1*

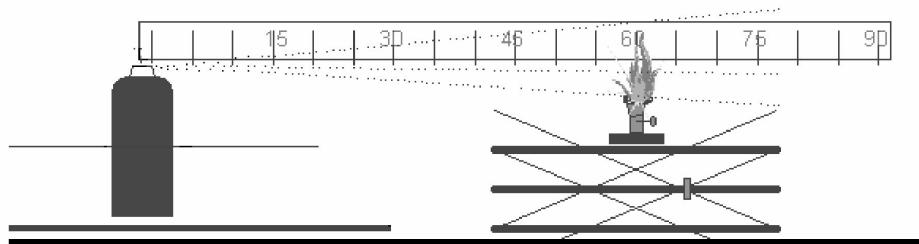

- i) Beakta de allmänna kraven med avseende på skakning av behållaren.
- j) Aktivera aerosolbehållarens doseringsventil och avge innehållet i 5 sekunder om produkten inte antänts. Om produkten antänts, fortsätt avge innehållet och ta tid på lågan i 5 sekunder från det att produkten antänts.
- k) Notera resultaten av antändningsproven i tabellen för respektive avstånd mellan gasbrännaren och aerosolbehållaren.
- l) Om produkten inte antänts i steg j, ska aerosolbehållaren provas i ett annat läge, t.ex. uppochnedvänt om produkten är avsedd att användas upprättstående, för att kontrollera om produkten antänts.
- m) Upprepa steg g–l ytterligare två gånger (totalt tre gånger) för samma behållare på samma avstånd mellan gasbrännaren och aerosolbehållarens munstycke.
- n) Upprepa provningsförfarandet med ytterligare två aerosolbehållare innehållande samma produkt på samma avstånd mellan gasbrännaren och munstycke.
- o) Upprepa steg g–n av provningsförfarandet på 15–90 cm avstånd mellan aerosolbehållarens munstycke och gasbrännaren beroende på resultatet av varje provning (se vidare punkterna 6.3.1.3.1.4 och 6.3.1.3.1.5).
- p) Om produkten inte antänts på 15 cm avstånd är förfarandet avslutat för de behållare som från början var fulla. Förfarandet är även

avslutat om produkten antänds och fortsätter att brinna på 90 cm avstånd. Om produkten inte antänds på 15 cm avstånd, ska detta noteras. Det maximala avståndet mellan gasbrännaren och aerosolbehållarens munstycke när produkten antändes och fortsatte brinna noteras i alla övriga fall som ”antändningsavståndet”.

- q) En provning ska också utföras på tre behållare med 10–12 % av angivet innehåll. Dessa behållare ska provas på ett avstånd mellan aerosolbehållarens munstycke och gasbrännarens låga som är lika med ”antändningsavståndet för fulla behållare + 15 cm”.
- r) Avge innehållet i en aerosolbehållare i omgångar om maximalt 30 sekunder tills 10–12 % av angivet innehåll (i viktprocent) återstår. Vänta minst 300 sekunder mellan varje omgång. Under denna tid ska behållarna placeras i vattenbad för konditionering.
- s) Upprepa steg g–n för aerosolbehållare med 10–12 % av angivet innehåll, men uteslut steg l och m. Denna provning ska endast göras med aerosolbehållaren i det läge, t.ex. upprättstående eller uppochnedvänt, i vilken produkten eventuellt antänds med full behållare.
- t) Föra in alla resultat i tabell 6.3.1.1 enligt nedanstående.

6.3.1.3.2.1 Utför alla experiment i ett dragskåp i ett utrymme som kan ventileras ordentligt. Dragskåpet och utrymmet kan ventileras under minst tre minuter efter varje provning. Vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att undvika inandning av förbränningssprodukter.

6.3.1.3.2.2 Behållare med 10–12 % av angivet innehåll ska bara provas en gång. I resultattabellerna behöver bara ett resultat per behållare anges.

6.3.1.3.2.3 När provningen i det läge behållaren är avsedd att användas i ger ett negativt resultat, ska provningen upprepas med behållaren i ett läge som mest sannolikt ger ett positivt resultat.

6.3.1.4 Metod för utvärdering av resultaten

6.3.1.4.1 Alla resultat ska registreras. I tabell 6.3.1.1 nedan återfinns förlagan till den resultattabell som ska användas.

Tabell 6.3.1.1

Datum:		Temperatur: ... °C	
		Relativ fuktighet: ... %	
<b>Produktnamn:</b>			
Nominell volym:		Behållare 1	Behållare 2
Ursprunglig fyllnadsggrad:		%	%
Avstånd från behållaren	Provning	1    2    3	1    2    3
15 cm	Antändning? Ja eller nej		
30 cm	Antändning? Ja eller nej		
45 cm	Antändning? Ja eller nej		
60 cm	Antändning? Ja eller nej		
75 cm	Antändning? Ja eller nej		
90 cm	Antändning? Ja eller nej		
Noteringar, bl.a. behållarens läge			

### **6.3.2 Antändningsprov i slutet utrymme**

### 6.3.2.1 Inledning

Denna provningsstandard beskriver metoden för att bestämma antändligheten för produkter som avges från aerosolbehållare genom mätning av deras antändningsförmåga i ett slutet utrymme. Innehållet i en aerosolbehållare sprejas in i ett cylindriskt testkärl med ett brinnande ljus. Om antändning observeras, noteras den tid som gått och avgiven mängd.

### 6.3.2.2 Apparatur och reagens

#### 6.3.2.2.1 Följande apparatur behövs:

Kronometer (stoppur) med en noggrannhet på  $\pm 0,2$  s

Vattenbad som hålls vid 20 °C med en noggrannhet på ± 1 °C

Kalibrerad laboratorievåg med en noggrannhet på  $\pm 0,1$  g


Termometer	med en noggrannhet på $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Hygrometer	med en noggrannhet på $\pm 5\%$
Manometer	med en noggrannhet på $\pm 0,1$ bar
Cylindriskt testkärl	i enlighet med nedanstående

#### 6.3.2.2.2 Förberedande av provningsutrustningen

6.3.2.2.2.1 Ett cylindriskt kärl med en volym på ca  $200 \text{ dm}^3$ , ca 600 mm i diameter och ca 720 mm långt, som är öppet i den ena änden ska modifieras på följande sätt.


- a) En förslutning bestående av ett gångjärnsförsett lock monteras i behållarens öppna ände.
- b) Alternativt kan en plastfolie med en tjocklek på 0,01–0,02 mm användas som förslutning. Om testet genomförs med en plastfolie ska denna användas på följande sätt: Spänna folien över behållarens öppna ände och håll den på plats med ett gummiband. Gummibandet ska vara så starkt att det, när det är placerat runt den liggande behållaren, endast förlängs med 25 mm när en massa på 0,45 kg fästs vid dess längsta punkt. Skär en 25 mm lång skåra i folien med början 50 mm från behållarens kant. Kontrollera att folien är ordentligt sträckt.
- c) I andra änden av behållaren borras ett hål med 50 mm diameter 100 mm från kanten så att detta hål befinner sig högst upp när behållaren ligger ned och är klar för testet (se figur 6.3.2.1).

*Figur 6.3.2.1*

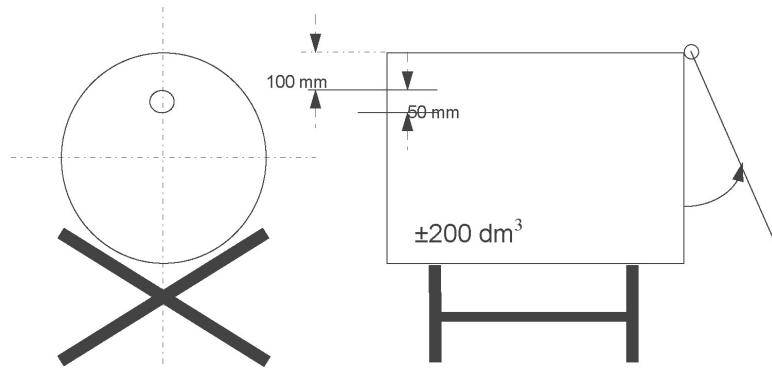


- d) Placera ett 100 mm långt stearinljus med 20-40 mm i diameter på en stödplatta av metall med måtten  $200 \times 200$  mm. Ljuset ska bytas när längden underskriber 80 mm. Ljuslågan skyddas från sprejningen av en skärm med en bredd på 150 mm och en höjd på 200 mm. Detta inkluderar det  $45^\circ$  lutande planet på 150 mm avstånd från skärmens nedre del (se figur 6.3.2.2).

*Figur 6.3.2.2*

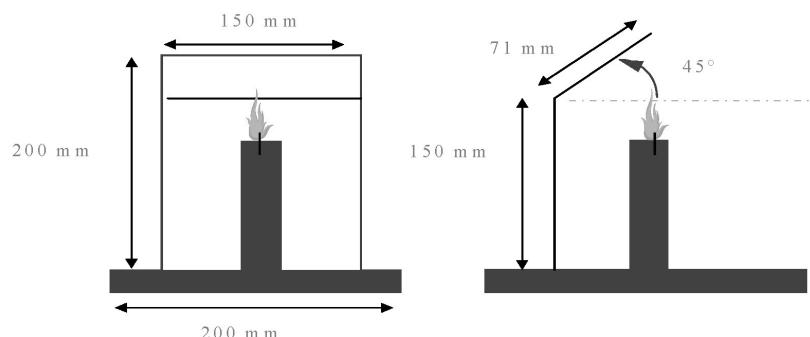

- e) Placera ljuset på stödplattan i mitten av behållaren (figur 6.3.2.3).

*Figur 6.3.2.3*

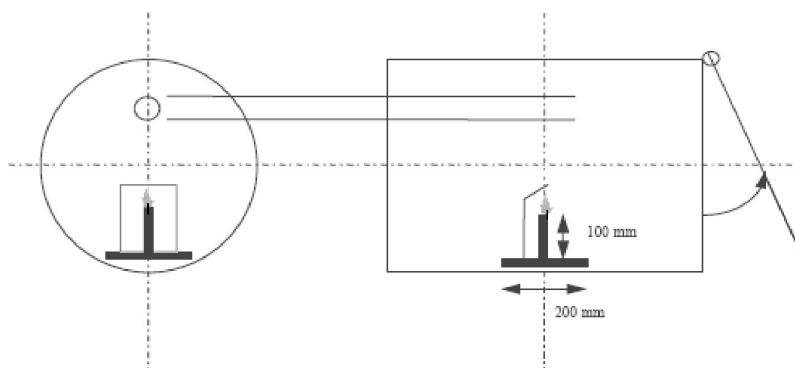

- f) Lägg behållaren på golvet eller på ett annat underlag, i ett utrymme där temperaturen ligger mellan  $15^\circ\text{C}$  och  $25^\circ\text{C}$ . Den produkt som ska testas sprejas in i behållaren på ca  $200 \text{ dm}^3$  där antändningskällan befinner sig.

6.3.2.2.2 Vanligen avges produkten från aerosolbehållaren med  $90^\circ$  vinkel i förhållande till behållarens vertikala axel. Figurerna och förfarandet ovan gäller denna typ av aerosolprodukt. När det gäller aerosolbehållare som fungerar annorlunda (t.ex. aerosolbehållare med vertikal spridning) är det nödvändigt att registrera förändringar i utrustning och förfaranden enligt god laboratoriesed, t.ex. ISO/IEC 17025 (Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier).

6.3.2.3 Förfarande

6.3.2.3.1 Allmänna krav

6.3.2.3.1.1. Före provningen ska varje aerosolbehållare konditioneras och sedan förberedas genom att den töms i ca 1 sekund. Syftet med detta är att avlägsna främmende material från stigröret.

6.3.2.3.1.2. Följ bruksanvisningen noga. Kontrollera särskilt om behållaren ska användas upprättstående eller uppochnedvänt. Om behållaren ska skakas, ska den skakas omedelbart före provningen.

6.3.2.3.1.3. Provningen ska utföras i ett dragfritt utrymme som kan ventileras, vid en kontrollerad temperatur på  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  och en relativ luftfuktighet på 30–80 %.

6.3.2.3.2 Provningsförfarande

- a) Minst tre fulla aerosolbehållare per produkt konditioneras till  $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  i ett vattenbad med minst 95 % av behållaren nedräkt i vattnet under minst 30 minuter (om behållaren sänks ned helt räcker det med 30 minuters konditionering).
- b) Mät eller beräkna den cylindriska behållarens verkliga volym i  $\text{dm}^3$ .
- c) ”Allmänna krav” ska vara uppfyllda. Registrera temperatur och relativ luftfuktighet i utrymmet.
- d) Bestäm det inre trycket och tömningshastighet vid  $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  (för att eliminera defekta eller bara delvis fyllda aerosolbehållare).
- e) Väg en aerosolbehållare och notera massan.
- f) Tänd ljuset och montera förslutningen (lock eller plastfolie).
- g) Placera aerosolbehållarens munstycke 35 mm, eller närmare om det är en produkt med bred spridning, från centrum av det borrade hålet i den cylindriska behållaren. Starta kronometern (stoppuret) och rikta sprejen, enligt bruksanvisningen för produkten, mot den motstående ändens mitt (lock eller plastfolie). Behållaren ska provas i det läge den är avsedd att provas i, dvs. upprättstående eller uppochnedvänt.
- h) Spreja tills produkten antänts. Stoppa kronometern och notera hur lång tid det tog. Väg aerosolbehållaren en gång till och notera massan.
- i) Ventilera och rengör den cylindriska behållaren och avlägsna alla rester som kan komma att påverka efterföljande provningar. Låt vid behov den cylindriska behållaren kallna.

- j) Upprepa steg d–i av provningsförfarandet med ytterligare två aerosolbehållare av samma produkt (tre sammanlagt, observera att varje behållare ska testas bara en gång).

**6.3.2.4 Metod för utvärdering av resultaten**

**6.3.2.4.1** För varje provning ska en rapport sammanställas med följande information.

- a) Den testade produkten och dess referens.
- b) Aerosolbehållarens inre tryck och tömningshastighet.
- c) Temperatur och relativ luftfuktighet i utrymmet.
- d) Den urladdningstid (i sekunder) som erfordras vid varje försök innan produkten antänds. (Om produkten inte antänds ska detta anges.)
- e) Den spredjade produktens massa vid varje provning, uttryckt i g.
- f) Den cylindriska behållarens faktiska volym (uttryckt i dm<sup>3</sup>).

**6.3.2.4.2** Ekvivalent tid ( $t_{eq}$ ) som behövs för att uppnå antändning i en kubikmeter kan beräknas enligt följande.

$$t_{eq} = \frac{1000 \cdot \text{urladdningstid (s)}}{\text{cylindriska behållarens faktiska volym (dm}^3\text{)}}$$

**6.3.2.4.3** Nedre brännbarhetsgränsen ( $D_{def}$ ) vid vilken produkten antänds under provningen kan beräknas som

$$D_{def} = \frac{1000 \cdot \text{avgiven mängd av produkten (g)}}{\text{cylindriska behållarens faktiska volym (dm}^3\text{)}}$$

**6.3.3 Antändlighetsprov av aerosolprodukter i form av skum**

**6.3.3.1 Inledning**

**6.3.3.1.1** Denna provningsstandard beskriver metoden för bestämning av antändligheten för en aerosol som avges i form av skum, mousse, gel eller kräm. En aerosol som avger skum, mousse, gel eller kräm (ca 5 gram) spreas på ett urglas och en antändningskälla (ljus, vaxstapel, tändsticka eller tändare) förs mot urglasets nedre del i syfte att observera om löddret, moussen, gelen eller krämen antänds och fortsätter att brinna. Antändning definieras som en stabil låga som brinner under minst 2 sekunder och är minst 4 cm hög.

**6.3.3.2 Apparatur och reagens**

6.3.3.2.1 Följande utrustning behövs:

Graderad linjal, stativ och klämma	graderad i cm
Eldfast urglas	med ca 150 mm diameter
Kronometer (stoppur)	med en noggrannhet på $\pm 0,2$ s
Ljus, vaxstapel, tändsticka eller tändare	
Kalibrerad laboratorievåg	med en noggrannhet på $\pm 0,1$ g
Vattenbad som hålls vid $20^{\circ}\text{C}$	med en noggrannhet på $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Termometer	med en noggrannhet på $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Hygrometer	med en noggrannhet på $\pm 5\%$
Manometer	med en noggrannhet på $\pm 0,1$ bar

6.3.3.2.2 Uglaset placeras på en eldfast yta i ett dragfritt utrymme som kan ventileras efter varje provning. Den graderade linjalen placeras exakt bakom urglaset och fixeras vertikalt med hjälp av ett stativ och en klämma.

6.3.3.2.3 Linjalen ska placeras så att graderingens början är i jämnhöjd med urglasets botten i horisontalled.

6.3.3.3 Förfarande

6.3.3.3.1 Allmänna krav

6.3.3.3.1.1. Före provningen ska varje aerosolbehållare konditioneras och sedan förberedas genom att den töms i ca 1 sekund. Syftet med detta är att avlägsna främmende material från stigröret.

6.3.3.3.1.2. Följ bruksanvisningen noga. Kontrollera särskilt om behållaren är avsedd att användas upprättstående eller uppochnedvänt. Om behållaren ska skakas, ska detta göras omedelbart före provningen.

6.3.3.3.1.3. Provningen ska utföras i ett dragfritt utrymme som kan ventileras, vid en kontrollerad temperatur på  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  och en relativ luftfuktighet på 30–80 %.

6.3.3.3.2 Provningsförfarande

- Minst fyra fulla aerosolbehållare per produkt ska konditioneras till  $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$  med minst 95 % av behållaren nedslängt i vattnet under minst 30 minuter före varje provning (om behållaren sänks ned helt, räcker det med 30 minuters konditionering).

- b) ”Allmänna krav” ska vara uppfyllda. Registrera temperatur och relativ luftfuktighet i utrymmet.
- c) Bestäm det inre trycket vid  $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$  (för att eliminera defekta eller bara delvis fylda aerosolbehållare).
- d) Mät tömningshastighet eller strömningshastighet för den aerosolbehållare som ska undersökas, så att avgiven mängd från testprodukten kan mäts på ett mer noggrant sätt.
- e) Väg en aerosolbehållare och notera massan.
- f) På grundval av den uppmätta tömningshastigheten eller strömningshastigheten och enligt tillverkarens bruksanvisning, applicera ca 5 g av produkten mitt på det rena urglaset till en klick som inte får vara högre än 25 mm.
- g) För därefter inom 5 sekunder efter det att produkten appliceras på urglaset antändningskällan till kanten av provet vid dess bas och starta samtidigt kronometern (stoppuret). Vid behov ska antändningskällan flyttas från kanten av provet efter cirka 2 sekunder, så att det tydligt går att se om produkten har antänts. Om ingen antändning syns, ska antändningskällan återigen förs till kanten av provet.
- h) Om produkten antänts notera följande.
  - i) Lågans maximala höjd i cm ovanför urglasets botten.
  - ii) Lågans varaktighet i sekunder.
  - iii) Torka och väg aerosolbehållaren på nytt och beräkna den avgivna produktens massa.
- i) Ventilera provningsutrymmet omedelbart efter varje provning.
- j) Om produkten inte antänts och den avgivna produkten uppträder i form av skum eller kräm under hela användningstiden ska steg e–i upprepas. Låt produkten vila under 30 sekunder, 1 minut, 2 minuter och 4 minuter innan antändningskällan åter förs till produkten.
- k) Upprepa steg e–j av provningsförfarandet två gånger till (totalt tre gånger) för samma behållare.
- l) Upprepa steg e–k av provningsförfarandet med ytterligare två aerosolbehållare (tre behållare totalt) av samma produkt.

#### 6.3.3.4 Metod för utvärdering av resultaten

**MSBFS  
2010:8**

6.3.3.4.1 För varje provning ska en rapport sammanställas med följande information.

- a) Huruvida produkten antänds.
- b) Lågans maximala höjd i cm.
- c) Lågans varaktighet i sekunder.
- d) Den testade produktens massa.